



### CATASTO DELLE CONDOTTE DEL COMUNE DI CASTANEDA

#### RETE DELLE CANALIZZAZIONI

SCALA 1:250

Incarico no.: 894	Plano no.: 894-02A
Data: 04.03.2025	Dimensioni: 90 X 147
Progettato: Verificato: EBI	
Disegnato: EDA	Ultima modifica: 01.2025
File: 894-02A.pdf	




**GIUDICETTI & BALMANN SA**  
 Ingegneria e misurazioni  
 CH - 6535 Roveredo

UFFICIO D'INGEGNERIA E MISURAZIONI  
 ING. DIPL. ETH/ISA - ING. GEOMETRA  
 6535 ROVEREDO (GR)  
 tel. 091 8203040 fax 091 8203049  
 e-mail info@gbassa.ch

INDICE	MODIFICHE	DATA	DISEGNATO	CONTROLLATO
A	Aggiornamento condotte comunali 2025	01.2025	EDA	EBI

#### Legenda:

- Condotte acque miste (posizione precisa)**
  - Larghezza (mm) da 0 a 300
  - Larghezza (mm) 300 a 600
  - Larghezza (mm) 600 a 700
  - Larghezza (mm) 700 a 800
  - Larghezza (mm) 800 a 900
- Condotte acque luride (posizione imprecisa)**
  - Larghezza (mm) da 0 a 300
  - Larghezza (mm) 300 a 600
  - Larghezza (mm) 600 a 700
  - Larghezza (mm) 700 a 800
  - Larghezza (mm) 800 a 900
- Condotte acque pulite (posizione precisa)**
  - Larghezza (mm) da 0 a 300
  - Larghezza (mm) 300 a 600
  - Larghezza (mm) 600 a 700
  - Larghezza (mm) 700 a 800
  - Larghezza (mm) 800 a 900
- Condotte acque pulite (posizione imprecisa)**
  - Larghezza (mm) da 0 a 300
  - Larghezza (mm) 300 a 600
  - Larghezza (mm) 600 a 700
  - Larghezza (mm) 700 a 800
  - Larghezza (mm) 800 a 900
- Pozzetto acque miste**
  - Inizio canalizzazione
  - Fossa settica
  - Pozzetto di controllo
  - Separatore d'olio
  - Pozzetto d'ispezione
- Pozzetto acque luride**
  - Inizio canalizzazione
  - Fossa settica
  - Pozzetto di controllo
  - Separatore d'olio
  - Pozzetto d'ispezione
- Pozzetto acque pulite**
  - Inizio canalizzazione
  - Pozzetto di controllo
  - Pozzetto d'ispezione
  - Deposito fango
  - Caditoia stradale
  - Pozzetto d'infiltrazione
- Punto condotta acque miste**
  - Cambiamento di diametro
  - Cambiamento di anno di costruzione
  - Punto di dettaglio
  - Cambiamento di materiale
- Punto condotta acque luride**
  - Cambiamento di diametro
  - Cambiamento di anno di costruzione
  - Cambiamento di materiale
  - Punto di dettaglio
- Punto condotta acque pulite**
  - Cambiamento di diametro
  - Cambiamento di anno di costruzione
  - Cambiamento di materiale
  - Punto di dettaglio

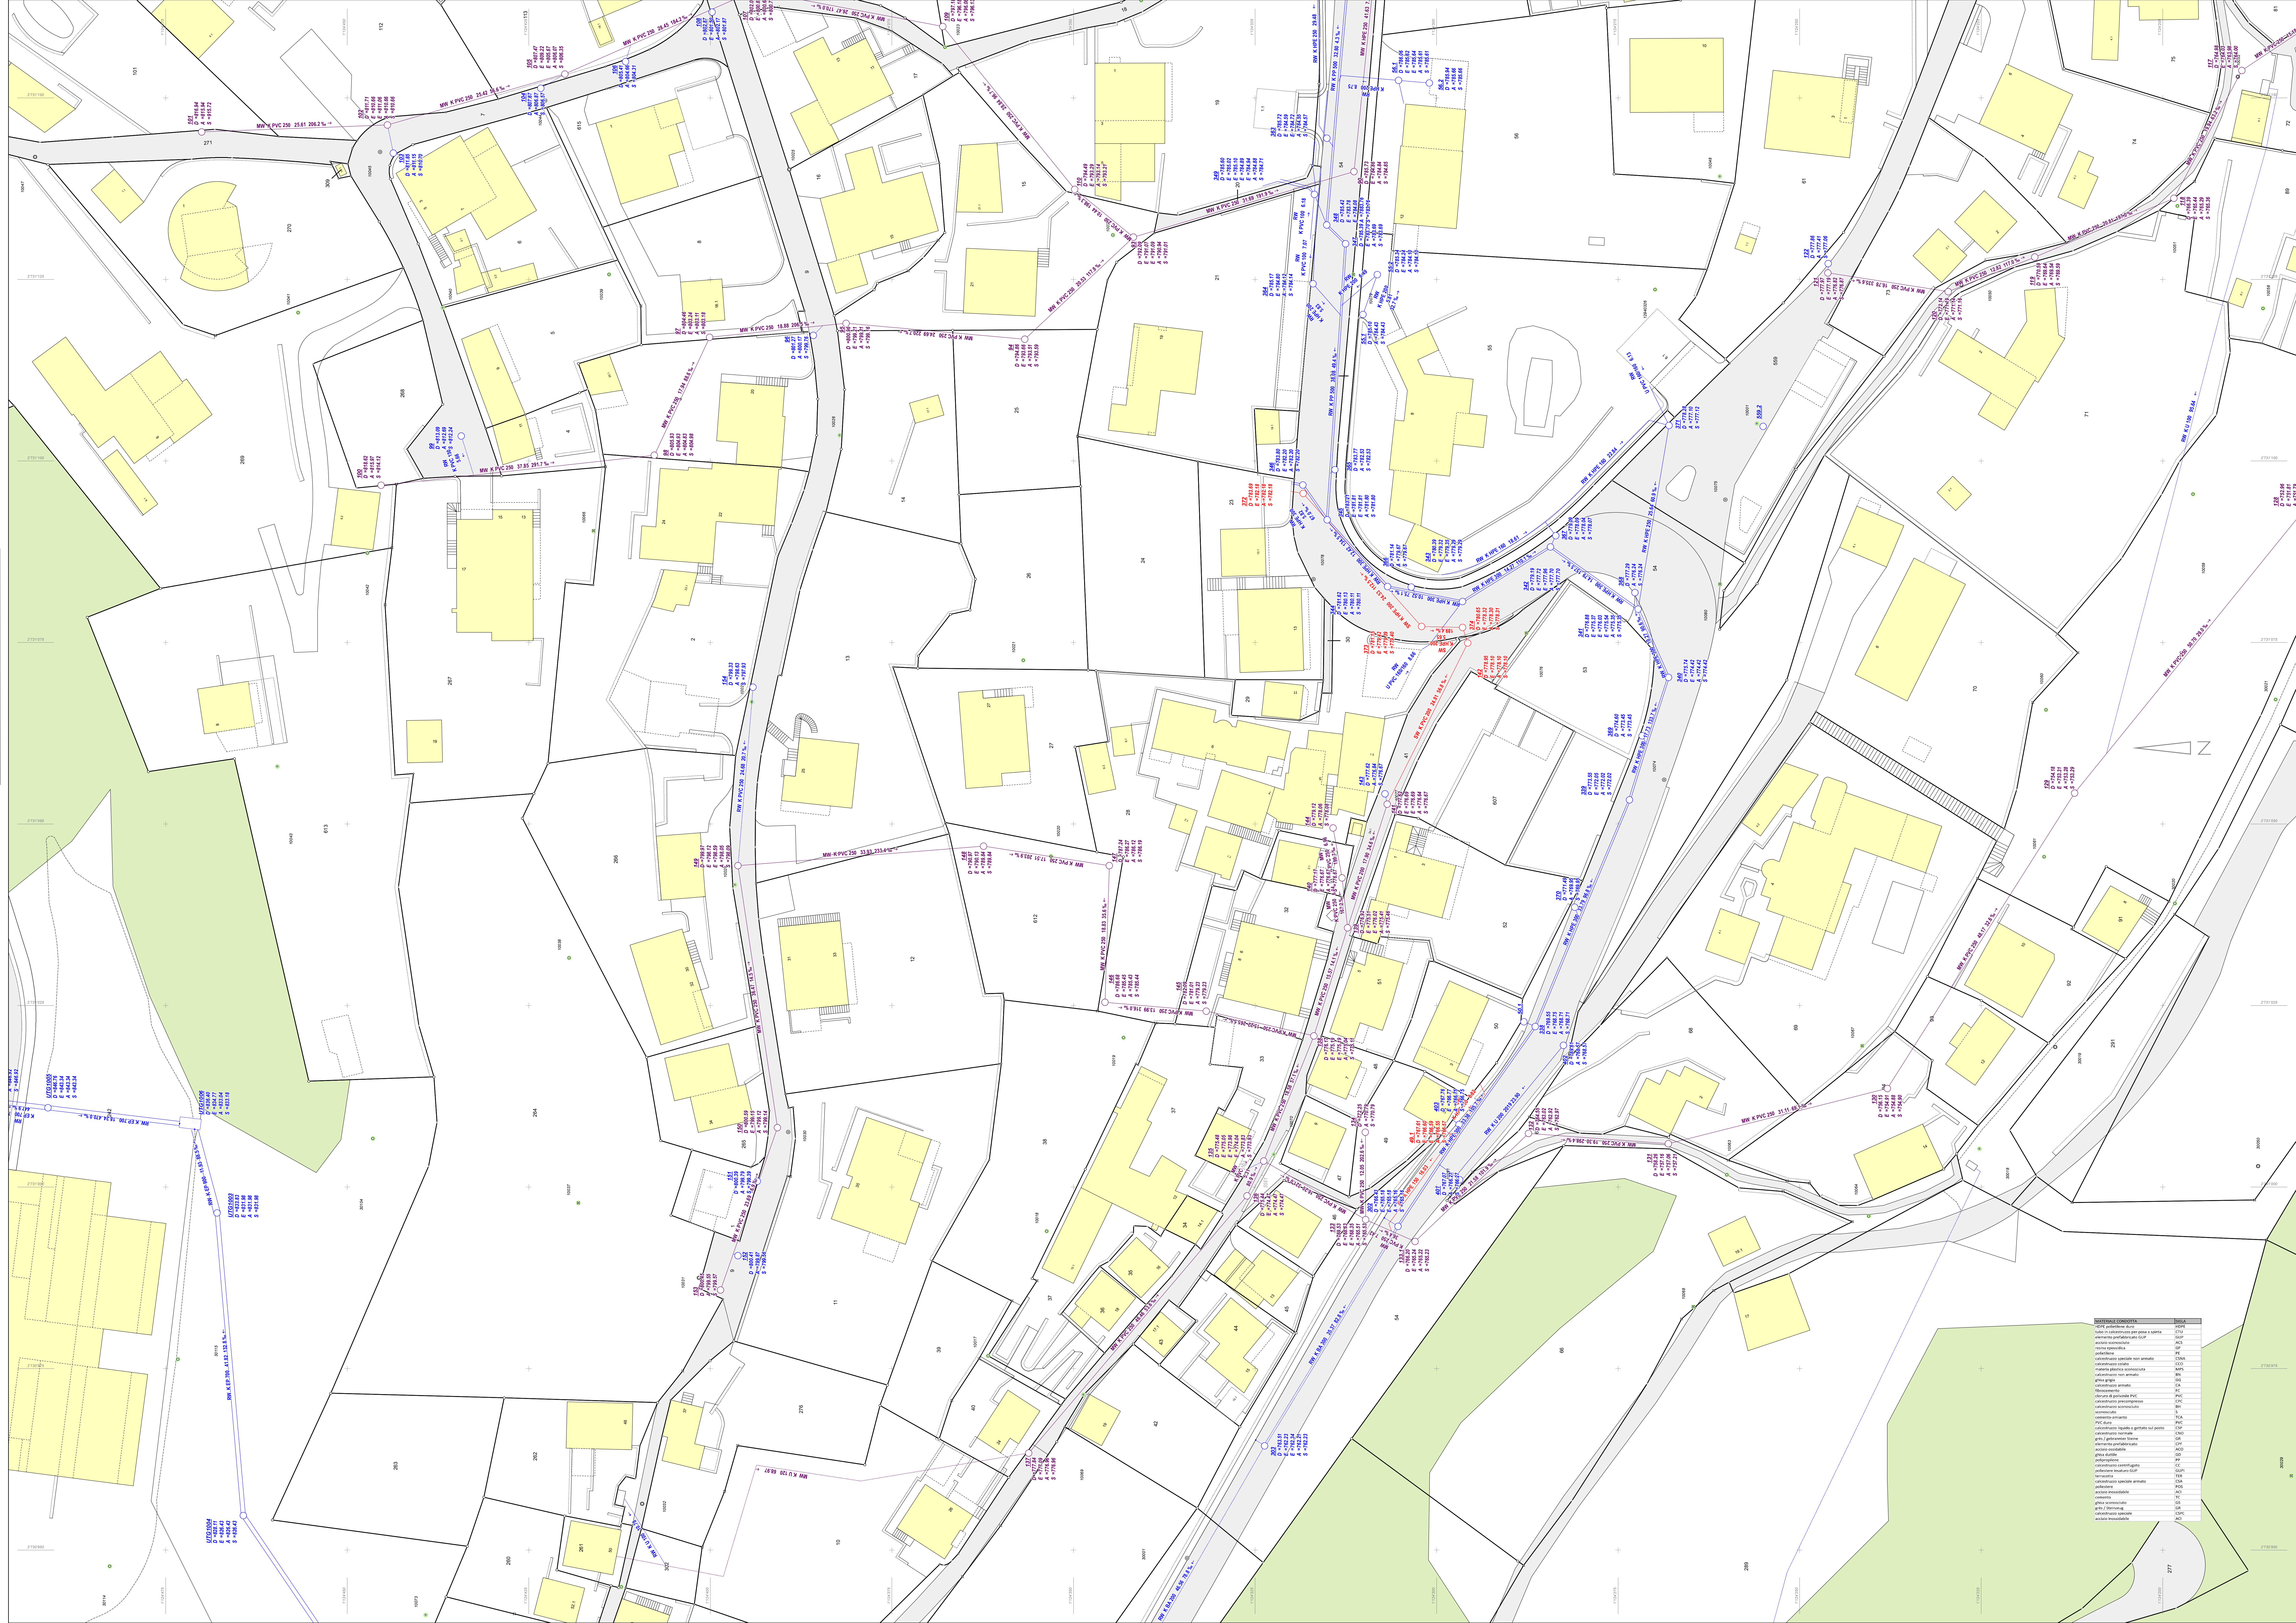

DESCRIZIONE CONDUTTA	DATA
Condotta mista 300 mm	2015
Condotta mista 400 mm	2015
Condotta mista 500 mm	2015
Condotta mista 600 mm	2015
Condotta mista 700 mm	2015
Condotta mista 800 mm	2015
Condotta mista 900 mm	2015
Condotta lurida 300 mm	2015
Condotta lurida 400 mm	2015
Condotta lurida 500 mm	2015
Condotta lurida 600 mm	2015
Condotta lurida 700 mm	2015
Condotta lurida 800 mm	2015
Condotta lurida 900 mm	2015
Condotta pulita 300 mm	2015
Condotta pulita 400 mm	2015
Condotta pulita 500 mm	2015
Condotta pulita 600 mm	2015
Condotta pulita 700 mm	2015
Condotta pulita 800 mm	2015
Condotta pulita 900 mm	2015